



Rzędna dna rury	129,20	129,21	131,19	131,30
Średnica	Ø160			
Spadek	1,5%			
Odległości	0,0	0,5		7,7

RS1

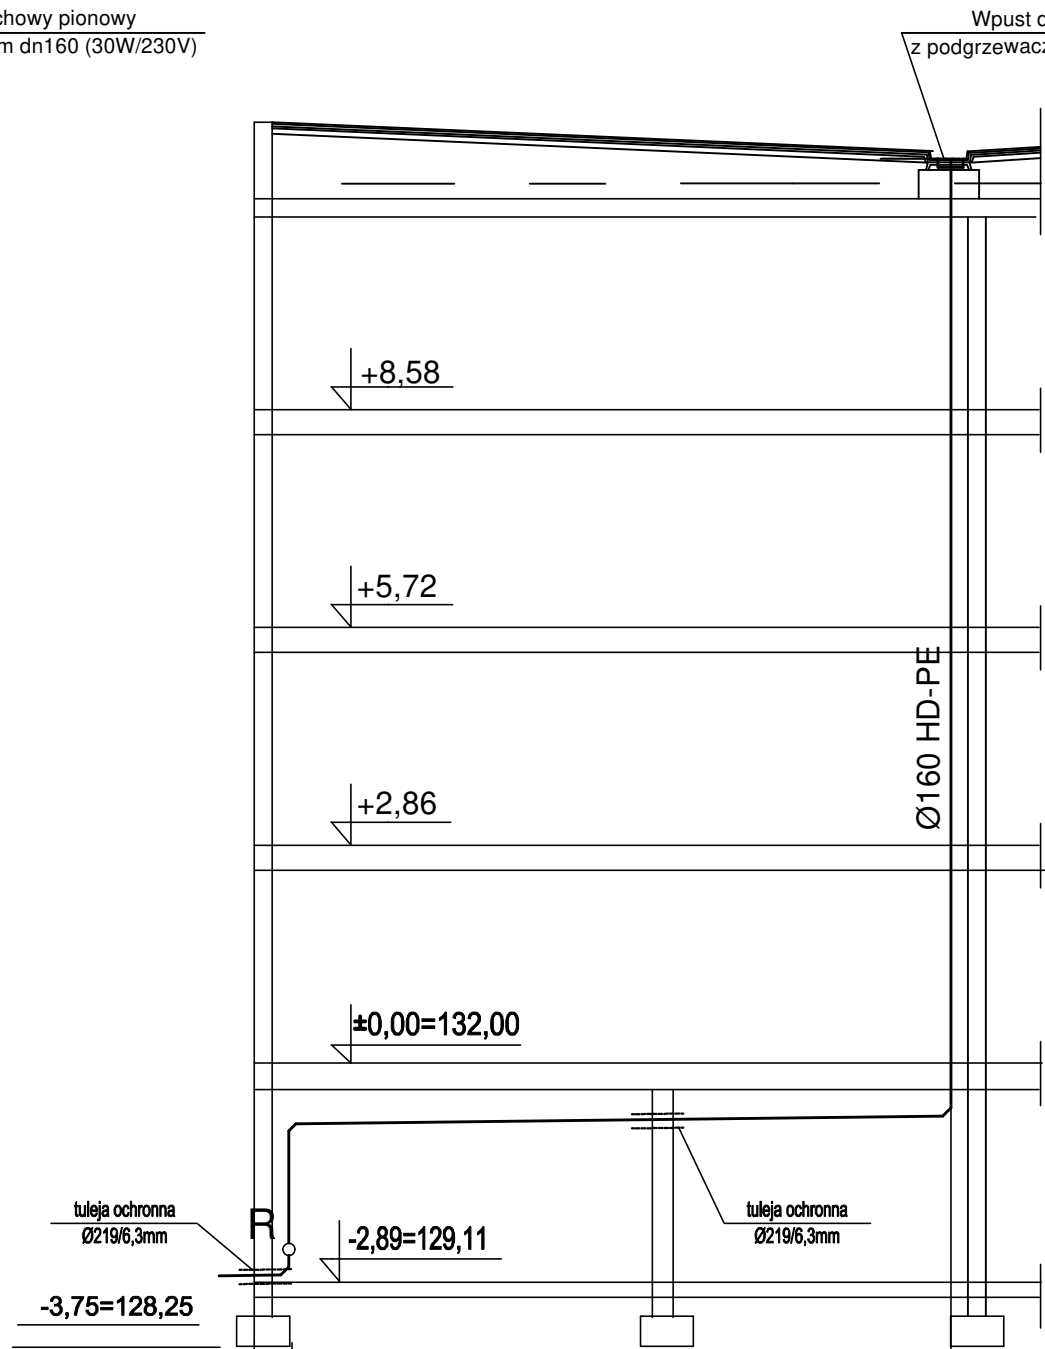


Rzędna dna rury	129,10	129,11	131,16	131,30
Średnica	Ø160			
Spadek	1,5%			
Odległości	0,0	0,5		10,0

RS2

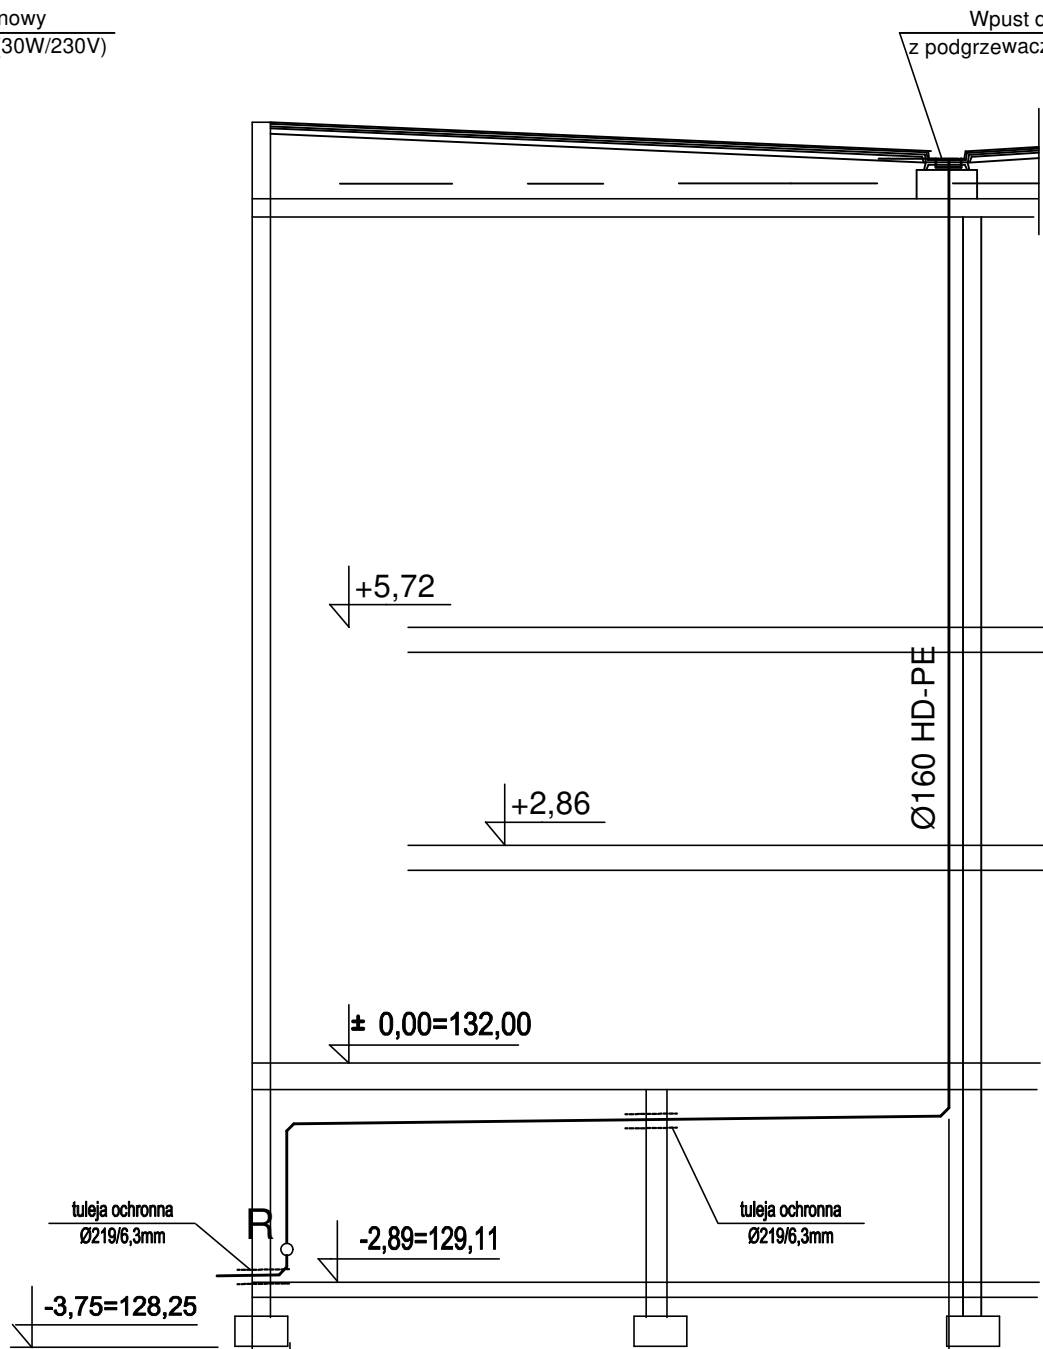

Rzędna dna rury	129,20	129,21	131,17	131,30
Średnica	Ø160			
Spadek	1,5%			
Odległości	0,0	0,5		9,0

RS3

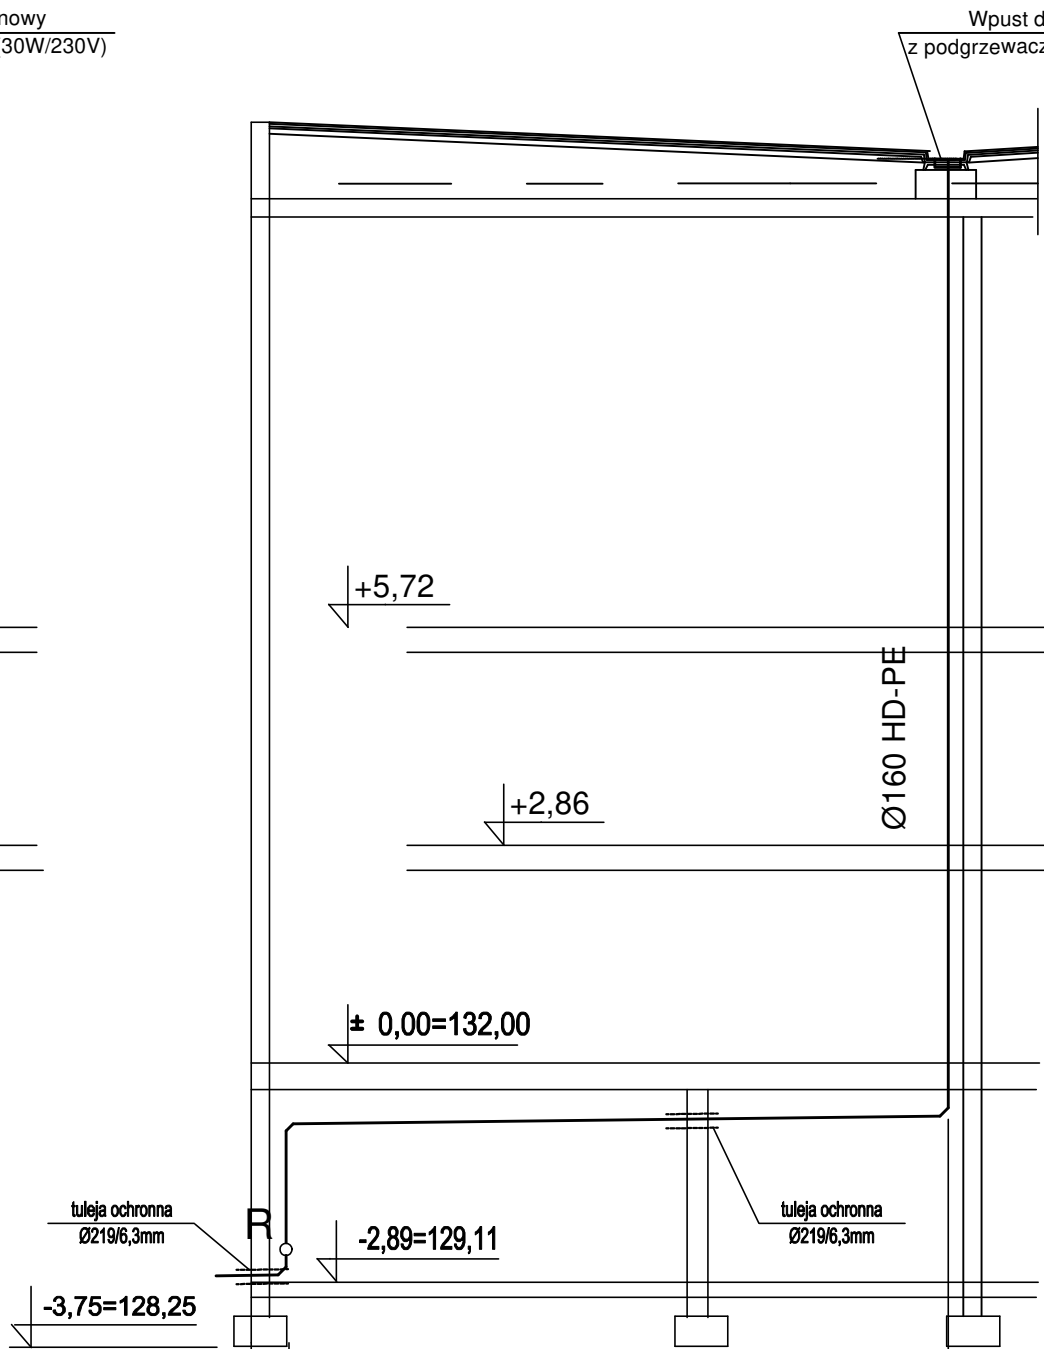

Rzędna dna rury	129,20	129,21	131,16	131,30
Średnica	Ø160			
Spadek	1,5%			
Odległości	0,0	0,5		9,5

RS4

PRZEDSIĘBIORSTWO INWESTYCYJNO - PROJEKTOWE "AC-SYSTEM"			
NAZWA I ADRES OBIEKTU	BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Augustów, ul. Komunalna dz. o nr geod. 1134/11	SKALA: 1:100	
TYTUŁ OPRACOWANIA	PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEJ	DATA: 05.2022	
PROJEKTANT	mgr inż. ANDRZEJ BALUNOWSKI	SIECI I INSTALACJE SANITARNE SUW 106/85	NR RYS.: S15
OPRACOWAŁ			
SPRAWDZIŁ	mgr inż. ALINA BALUNOWSKA	SIECI I INSTALACJE SANITARNE SUW 19/86	
	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWN.	PODPIS