



Ochrona od porażek - samoczynne wyłączenie zasilania zgodnie z normą PN-IEC 60364

Schemat ideowy tablicy RWC

Proj. tablica bezpiecznikowa RWC w obudowie
RN IP65, 3x12 modułów (36 moduły),

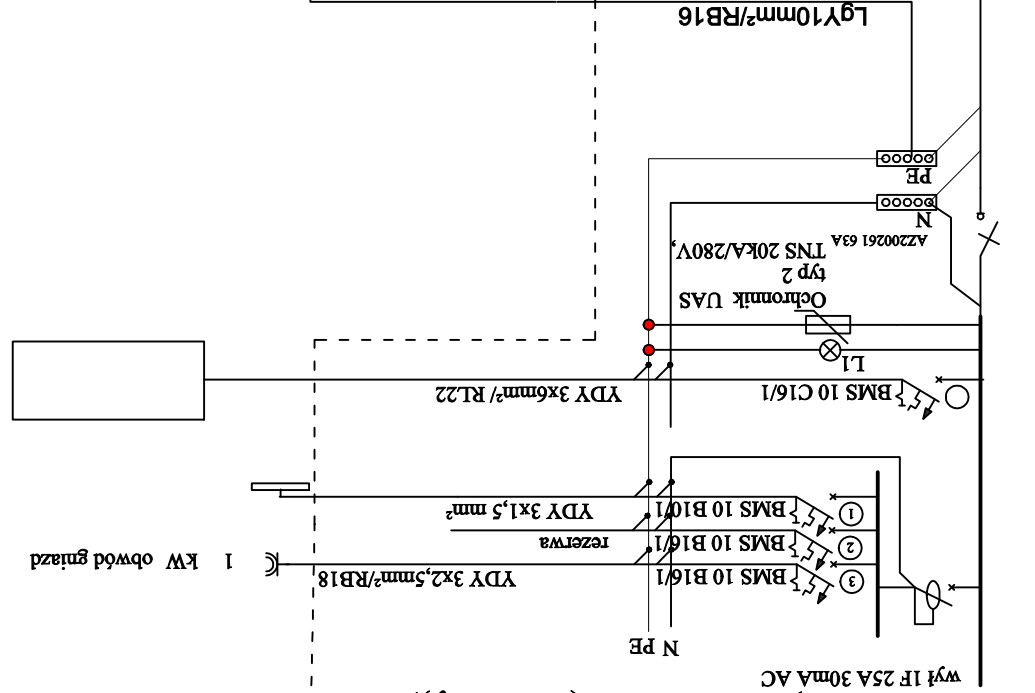


Granica podziału wykonania instalacji

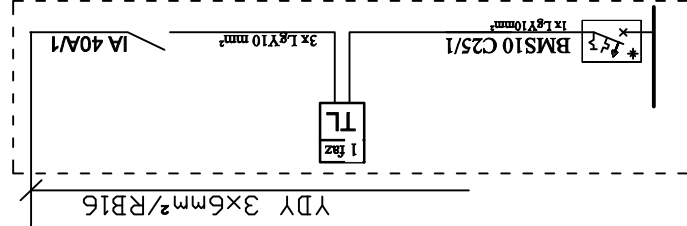


Zasilanie z tablicy TL znajdujacej się na parterze w klatce schodowej

w tablicy TG
Połączyć z lokalem

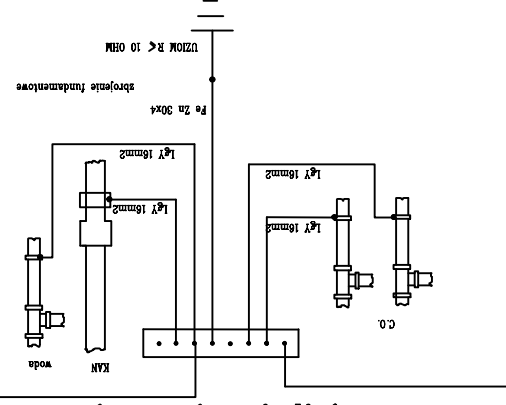

Rozdzielnica RWA
kompaktowego węzła c.o.
P=1,2kW

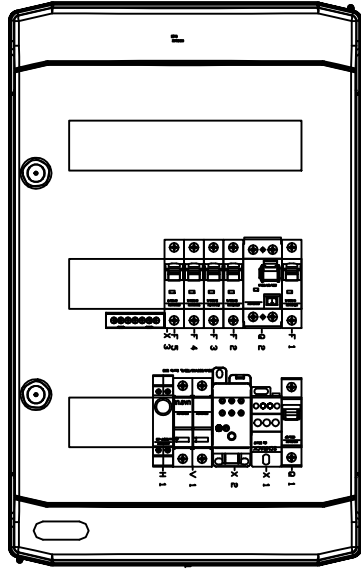

Widok tablicy RWC

BILANS MOCY:	$P_1 = 1,5kW$	$k_j = 1$	$P_s = 1,5kW$
---------------------	---------------	-----------	---------------

PRZEDSIĘBIORSTWO INWESTYCYJNO - PROJEKTOWE		" AC - SYSTEM "	
NAZWA I ADRES	OBJEKTU	BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Augustów - ul. Komunalna dz. o nr geod. 1134/11	TYTUŁ SCHEMAT IDEOWY TABLICZ
DATA 05-2022		NR RYS. E-12	
PROJEKTANT	mgr inż. Marek GRZESIU KIEWICZ	ELEKTRYCZNA PDL/0154/P00E/10	
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Daniel FILIPOWICZ	ELEKTRYCZNA WAM/0096/PW0E/12	
		PDPIS	