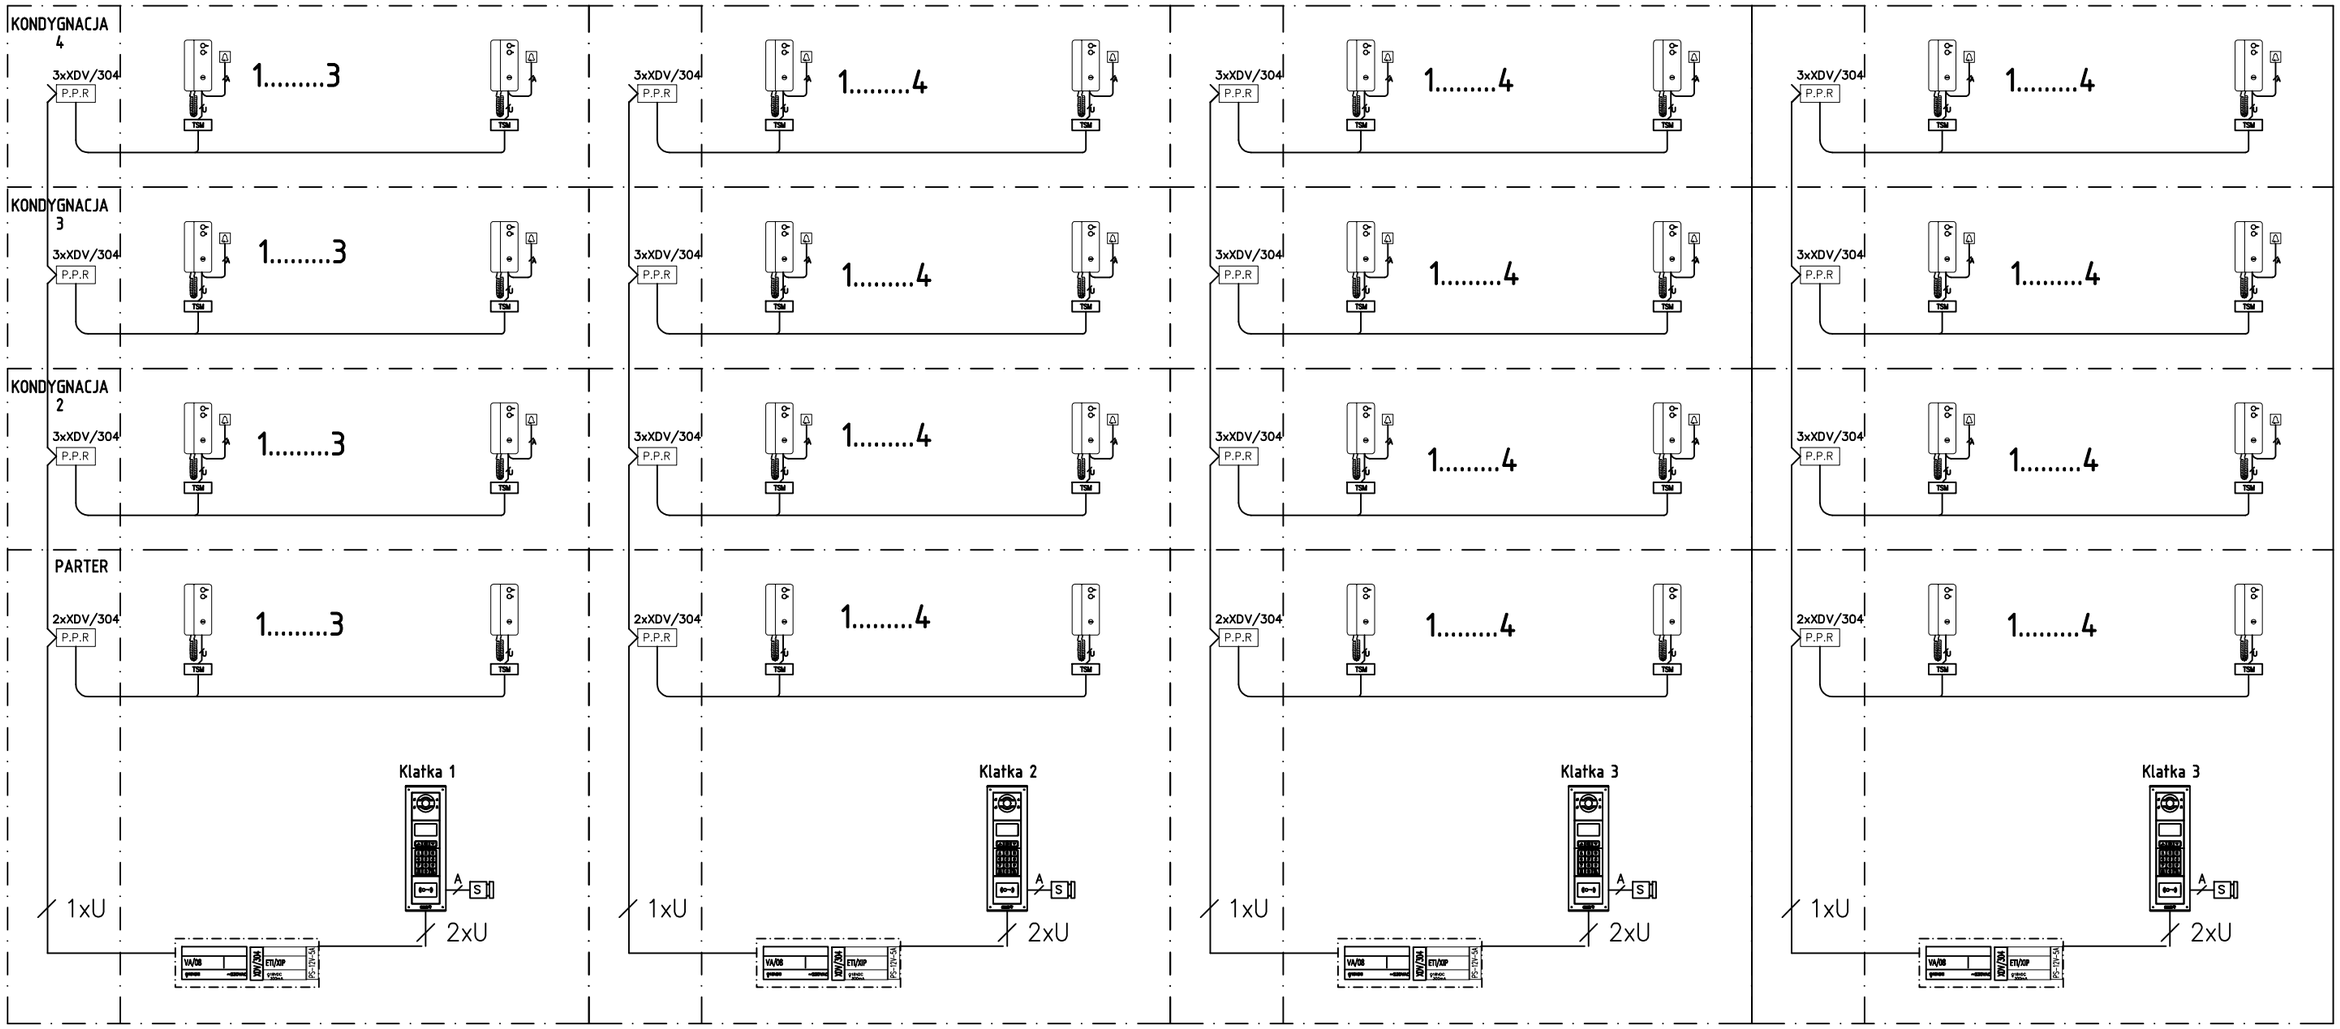

URZĄDZENIA AKTYWNE (montaż w rozdzielniach budynkowych)

	Zasilacz sterujący VA/08 dla instalacji w standardzie XIP. Montaż na szynie TH35, szerokość 12 DIN, niskoprofilowy. Zabezpieczenie elektroniczne przed przeciążeniem i zwarciem. Wejście mini USB do programowania z PC. Zasilanie 230VAC 50/60 Hz.
	ETI/XiP – Brama sieciowa do instalacji XIP oraz kontroler systemu KD. Montaż na szynie DIN, szerokość 8 DIN, niskoprofilowy, 2 porty sieci LAN (RJ45) w konfiguracji "switch" do Ethernet 10/100. Zasilanie 18VDC.
	Panel wywołania 3 modułowy, wideo – CAME | Bpt seria MTM w standardzie XIP. Wyposażenie: moduł wideo z szerokątną kamerą kolorową, moduł klawiatury numerycznej oraz moduł czytnika RFID. Zasilanie 18VDC.
	EARY–C Unifon słuchawkowy audio, 2–żyłowy system X1. Wyposażenie: 2 przyciski: otwarcia drzwi oraz AUX2 do poleceń dodatkowych lub portiera. Wejscie N.O. dla dzwonka przy drzwiach. Zasilanie z magistrali BUS, montaż natynkowy.
	Elektrozaczep standardowy (bez napięca zamknięty). Zasilanie 12V DC max 500 mA
A	OMY 2x1 mm²
U	UTP 4x2x0,5 cat.6

UWAGA : na zewnątrz układać odpowiedniki przewodów w wykonaniu odpornym na wilgoć (żelowane)

PRZEDSIĘBIORSTWO INWESTYCYJNO - PROJEKTOWE " AC - SYSTEM "			
NAZWA I ADRES OBIEKTU	BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Augustów - ul. Komunalna dz. o nr geod. 1134/11	SKALA:	1:100
TYTUŁ OPRACOWANIA	SCHEMAT IDEOWY INSTALACJI DOMOFONOWEJ	DATA	05-2022
		NR RYS.	E-14
PROJEKTANT	mgr inż. Marcin GRZESIUKIEWICZ	ELEKTRYCZNA PDL/0154/POOE/10	
SPRAWDZIŁ.	mgr inż. Daniel FILIPOWICZ	ELEKTRYCZNA WAM/0096/PWOE/12	
PROJEKTANT	inż. Jerzy Niedzielko	TELETECHNICZNA DTT-TU/02325/02/U	
SPRAWDZIŁ.	mgr inż. Dariusz Ćwikliński	TELETECHNICZNA WAM/0147/PWOT/10	
	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWN.	PODPIS